









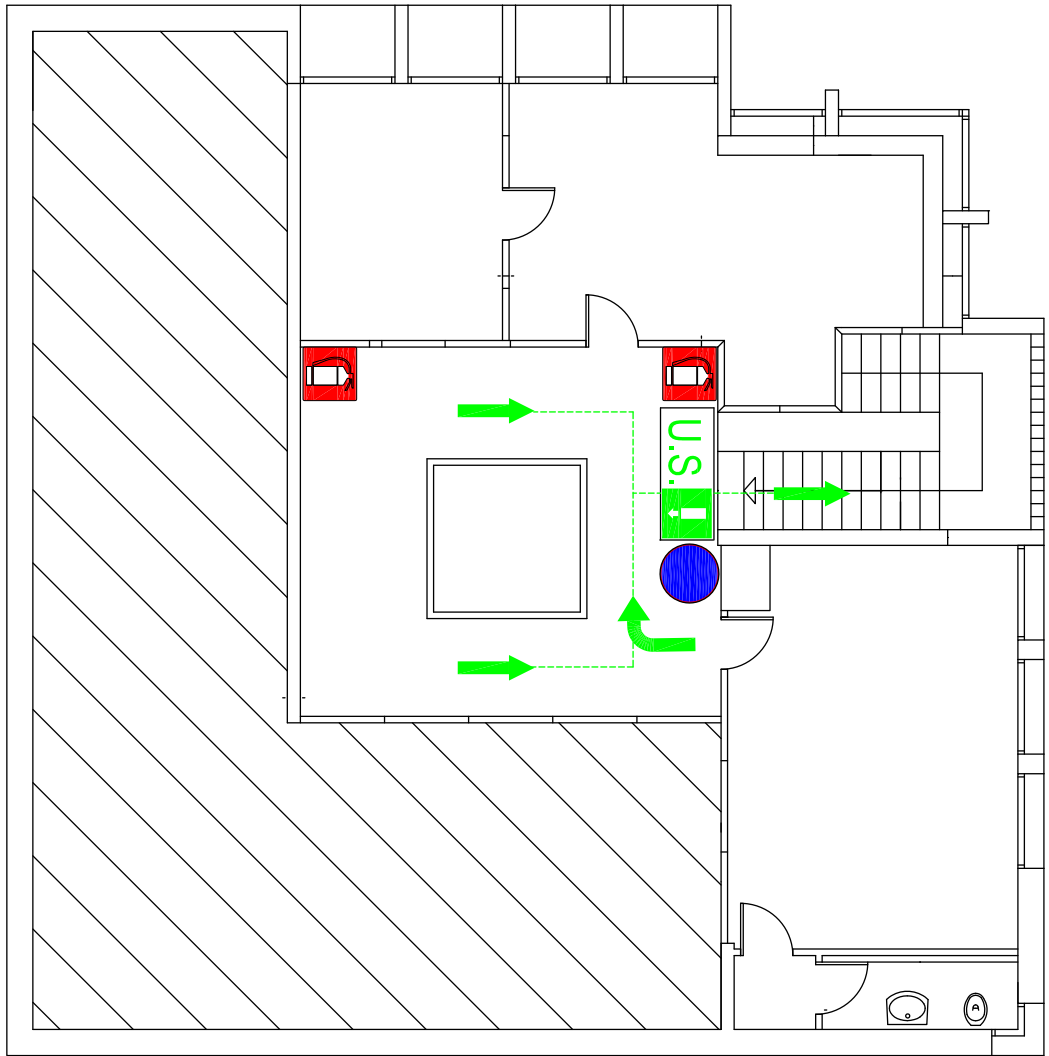




Direzione Centrale
Sviluppo Economico
Formazione e Lavoro
CPI - Via Bramante
Monza
Piano Primo

Schema di evacuazione



 **Voi siete qui**

Legenda :

-  Uscita di emergenza
-  Via di fuga
-  Estintore portatile
-  Idrante
-  Nasso
-  Quadro elettrico
-  Cassetta di Pronto Soccorso
-  Pulsante allarme Incendio
-  Pulsante sgancio corrente elettrica

In caso di emergenza /evacuazione

- Allertare il responsabile per l'emergenza e/o gli addetti della squadra di emergenza

Responsabile delle Emergenze	Vice Responsabile

- Lasciare il proprio posto di lavoro curando di mettere in condizione di sicurezza, tutte le attrezzature in uso, sconnettendo tutte le parti in tensione
- Abbandonare la zona senza indugi, ordinatamente e con calma (Senza correre)
- Non tornare indietro per nessun motivo
- In presenza di fumo e/o fiamme si consiglia di coprirsi la bocca ed il naso, con fazzoletti possibilmente bagnati
- Non utilizzare gli ascensori per nessun motivo

Polizia di Stato	113
Servizio Ambulanza	118
Vigili del Fuoco	115
Carabinieri	112
Centro Antiveleni	02.661.010.29

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

2C-99-C0-52-EB-39-FA-81-EA-AD-BF-1C-C4-7C-09-EC-65-D4-B4-76

CADES 1 di 2 del 28/10/2020 12:54:01

Soggetto: MAKHOUL HANY

S.N. Certificato: 0103 383E

Validità certificato dal 24/01/2020 16:16:25 al 24/01/2023 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

CADES 2 di 2 del 28/10/2020 18:18:55

Soggetto: RIVA BARBARA

S.N. Certificato: 00D6 A851

Validità certificato dal 29/07/2019 10:52:02 al 29/07/2022 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
